STUDIO TECNICO

Via Marconi,77 – 84016 – PAGANI (SA)
TEL/FAX 081/5154994

COMUNE DI PAGANI

Provincia di SALERNO

O G G E T T O

VARIANTE SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO AUA N°3 DEL 07/06/2016 UBICATO NEL COMUNE DI PAGANI (SA),ALLA VIA PADRE SORRENTINO 'EX VIA FIUMINALE'.

– PROGETTO PRELIMINARE –

– ai sensi del D.P.R. 554/99; D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. –

COMMITTENTE: "CRD SRL"

TAVOLA 2

ELABORATI

☐ PLANIMETRIA GENERALE, CON INDICAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE E PAVIMENTAZIONE ESTERNA COME AUTORIZZATO CON AUA N°3 DEL 07/06/2016	1 : 200
☐ PARTICOLARE VASCA DI PRETRATTAMENTO	1 : 50
☐ PLANIMETRIA GENERALE, CON LAY–OUT DELL' ATTIVITA' COME AUTORIZZATO CON AUA N°3 DEL 07/06/2016	1 : 200
☐ PIANTA E PROSPETTI BLOCCO AMOVIBILE	1 : 50

Pagani (Sa), li 03/10/2016

il tecnico

PLANIMETRIA GENERALE SC. 1/200
CON INDICAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE
E PAVIMENTAZIONE ESTERNA

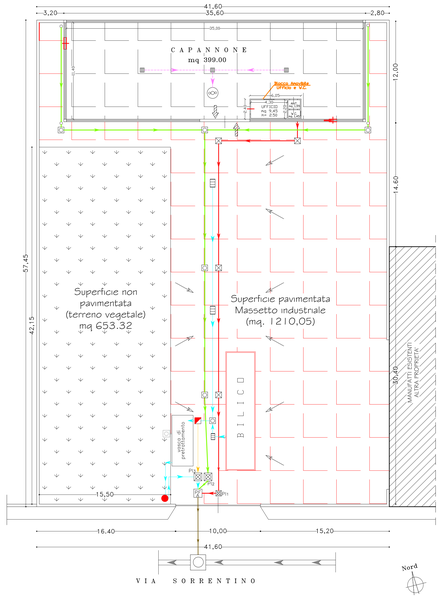

LEGENDA OPERE DI PROGETTO

IMPIANTO DI CAPTAZIONE E SCARICO ACQUE NERE E GRIGIE

- Linea acque nere e grige (Ø=200 mm)
- Pozzetto di raccolta e derivazione "sifonato" (0,50 x 0,50 mt; H=0,50 mt)
- Pozzetto di ispezione ed analisi acque nere e grige (0,70 x 0,70 IN=0,00 mt/s mt)

IMPIANTO DI CAPTAZIONE E STOCCAGGIO ACQUE INTERNE AL CAPANNONE (SPANDIMENTI ACCIDENTALI)

- Linea acque interne al capannone per raccolta eventuali spandimenti accidentali (Ø=200 mm)
- Griglia di raccolta (0,50 x 0,50 mt; H=0,50 mt)
- Vasca a Perfetta Tenuta, per raccolta reflui derivanti da spandimenti accidentali (B 1,20 mt * H= 2,00 mt)

IMPIANTO DI CAPTAZIONE E SCARICO ACQUE PLUVIALI DI COPERTURA

- Linea acque pluviali di copertura (Ø=200 mm)
- Pozzetto di raccolta e derivazione (0,50 x 0,50 mt; H=0,50 mt)
- Pozzetto di ispezione ed analisi acque pluviali di copertura (0,70 x 0,70 IN=0,00 mt/s mt)

IMPIANTO DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO E SCARICO ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALE

- Linea acque di dilavamento piazzale (Ø=250 mm)
- Pendenza massetto
- Griglia di raccolta acque di dilavamento del piazzale (0,50 x 0,30 mt; H=0,30 mt)
- Pozzetto di raccolta e derivazione (0,50 x 0,50 mt; H=0,50 mt)
- Pozzetto temporizzatore acque di Seconda Pioggia (0,50 x 0,50 mt; H= 1,50 mt)
- Linea acque di seconda pioggia bypassate dal pretrattamento
- 1 2 3 4 VASCA DI PRETRATTAMENTO "disoleatore"
  1. Vasca di sedimentazione primaria
  2. Vasca di disoleazione primaria
  3. Vasca di disoleazione e sedimentazione secondaria
  4. Vasca di accumulo e rilancio
- Vasca a perfetta tenuta Volumetrie Disoleatore (Vasche in sospensione) 2+1,00 mt; H= 2,50 mt
- Filtro a carboni attivi
- Pozzetto di ispezione ed analisi acque di dilavamento piazzale (0,70 x 0,70 IN=0,00 mt/s mt)
- Linea acque per sfiocco alla pubblica fognatura Ø 250

BILICO — Massetto Industriale

PARTICOLARE VASCA DI PRETRATTAMENTO

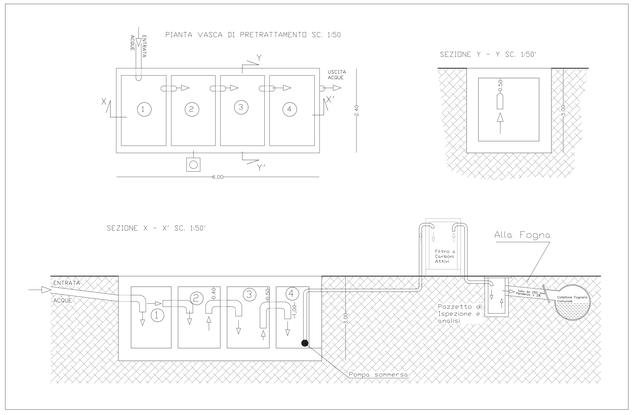



PLANIMETRIA GENERALE SC. 1/200
CON INDICAZIONE LAY–OUT DELL'ATTIVITA'

PIANTA BLOCCO AMOVIBILE SC. 1/50
Ufficio – W.C.



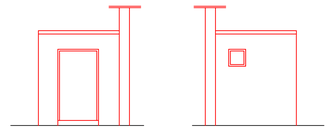

PROSPETTO A – SC. 1/50

PROSPETTO B – SC. 1/50

PROSPETTO C – SC. 1/50