

**LEGENDA**

- Limite del SIN
- Elettrodotto interrato in cavidotto
- Elettrodotto aereo




FONTE: Comune di Napoli - Servizio Ciclo Integrato delle Acque  
Gestore: Terna S.p.A.




**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale



**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DEL SIN NAPOLI ORIENTALE E REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE ATTUATIVA PROGETTO DEFINITIVO**

Titolo elaborato										Tavola																			
INFRASTRUTTURE A RETE																				ED07d									
PLANIMETRIA DELLA RETE ELETTRICA TERNA																													
Redatto da										GRUPPO DI LAVORO																			
										Ing. R. GRADO (copie al pontico, calcoli, stralci, montaggio) Ing. M. BERNARDI (Riferimenti, incarichi, trattamento, esposti) Ing. F. MARTINI (progettazione, servizi) Ing. A. CARLONI (progettazione, servizi) Ing. S. TAVANZI (progettazione, servizi) Ing. L. CONFORTE (progettazione, servizi) Ing. G. LA CORTE (progettazione, servizi) Ing. R. FERRARO (progettazione, servizi) Ing. L. FERRARO (progettazione, servizi) Ing. F. BRUZZI (progettazione, servizi) Geom. A. DI AMICO (tecnico) Arch. S. CICCINELLI - Geom. M. TEMPESTA - Dott. A. F. MONCADA (tecnico grafico)																			
Project Manager : Ing. Rosanna GRADO										IL DIRETTORE TECNICO Ing. Carlo MESSINA																			
																													
Cod. Commessa										Codice																			
CAM 805										PD ED 0 0 7d 2																			
Rev.										Nome file																			
CAM 805 Descrizione modifica										CAM805_PDED007d 2																			
0 lug/2015 19 Emissione										verificato																			
2 30 Emissione Riunione Tecnica MATIM 8/4/2016										approvato																			

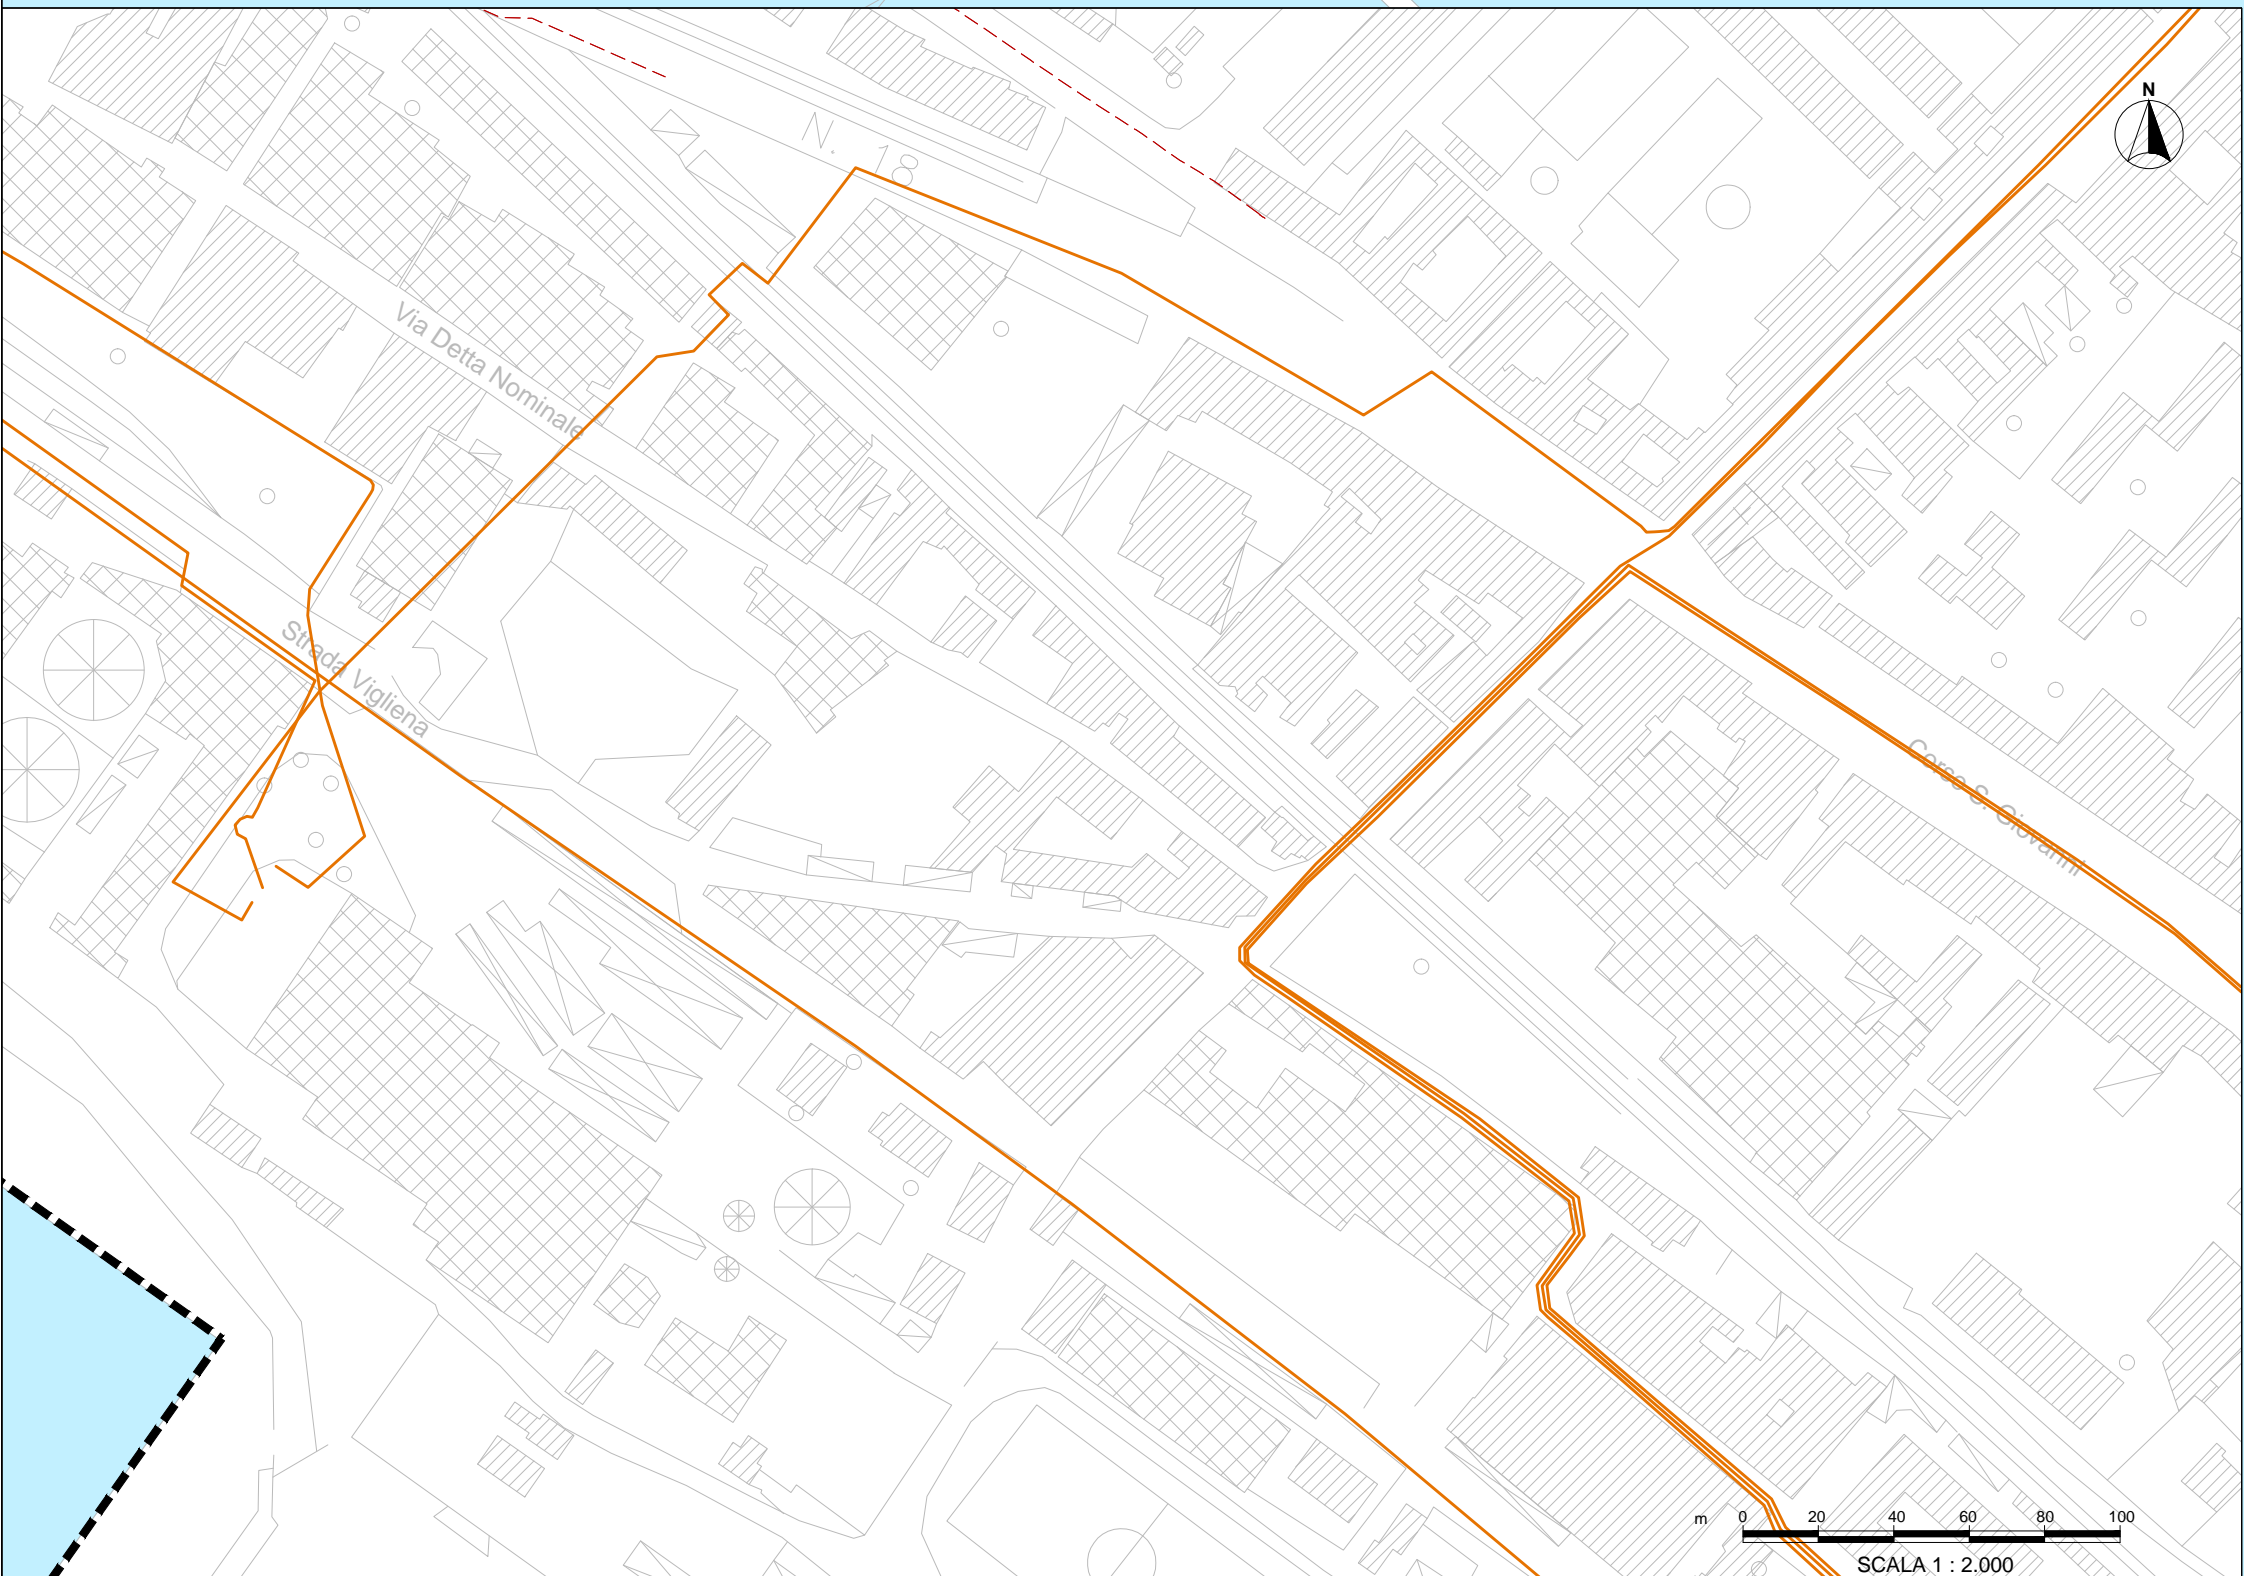

SCALA 1 : 5.000