

STUDIO TECNICO

Via Marconi,77 – 84016 – PAGANI (SA)

TEL/FAX 081/5154994

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di Salerno

O G G E T T O

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

PER IL PROGETTO DI UN IMPIANTO DA ADIBIRE AD ATTIVITA'

DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI RECUPERABILI NON

PERICOLOSI E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI DA UBICAR-

-SI IN PONTECAGNANO FAIANO ALLA VIA IRNO ZONA INDU-

-STRIALE

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

- AI AI SENSI DEL D.LGS 152/06 ART 19 -

COMM.: ECO SIDER RICICLA S.r.l.

TAVOLA

5


ELABORATI

☐ PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE SISTEMA DI

CAPTAZIONE TRATTAMENTO ED ACQUE REFLUE

1 : 500

Pagani (Sa), It 20/12/2018



LEGENDA

PFA

POZZETTO FINALE DI ISPEZIONE ED ANALISI

—

LINEA BY-PASS

GRIGLIA A NASTRO DI RACCOLTA ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALE
(3.00 x 0.40 mt)

→

PENDENZA MASSETTO

➤

FLUSSO DELLE ACQUE

—

LINEA ACQUE DILAVAMENTO PIAZZALE
(Ø 200 mm)

○

COLONNA
PLUVIALE

—

LINEA DI SCARICO ACQUE DEPURATE

—

LINEA ACQUE NERE E GRIGIE

POZZETTO ISPEZIONE ED ANALISI ACQUE PIAZZALE
DEPURATE

POZZETTO ISPEZIONE ED ANALISI ACQUE NERE E GRIGIE

—

RETE FOGNARIA COMUNALE ESISTENTE

FILTRO A CARBONI ATTIVI

IMPIANTO DEPURAZIONE CHIMICO FISICO


VASCA DI PRETRATTAMENTO A TRE SCOMPARTI
DIMENSIONI 20 X4,60 MT

GRIGLIA CON SOTTOSTANTE VASCA A TENUTA PER
RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO E SPANDIMENTI ACCIDENTALI
D=1,20 H=2,50 MT

—

LINEA DI SCARICO ACQUE PLUVIALI

POZZETTO ISPEZIONE ED ANALISI ACQUE PLUVIALI

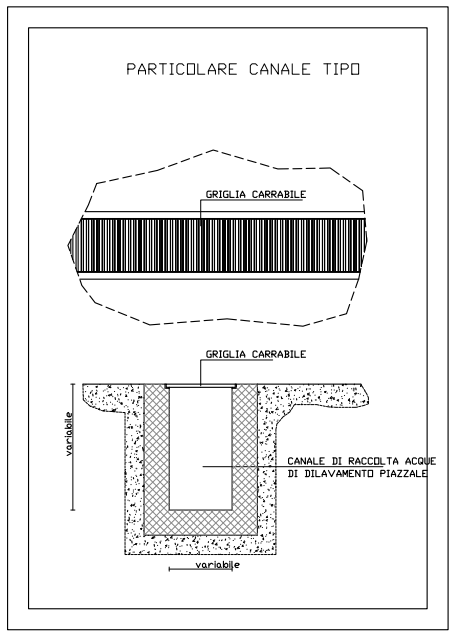

LEGENDA

STANDARD URBANISTICO (mq 3970.00)
PER L'INTERA ZONA "D2"
ex D.M. n. 1444/68 Art. 5.1

ZONA OMOGENEA INDUSTRIALE "D2"
INTERESSATA DALL'ATTIVITA'
PRODUTTIVA

VIABILITA' PREVISTA DALLA
VARIANTE AL P.R.G. NELLA ZONA "D25"

VIABILITA' DI RACCORDO
ALLA ZONA "D25"

